

## Техническая спецификация

### Характеристики 5AI 90 LA8-IP55-Y2 0.75/750-IM2081

|    |                          |                           |
|----|--------------------------|---------------------------|
| 1  | Мощность, кВт            | 0.75                      |
| 2  | Напряжение, В            | 220/380                   |
| 3  | Частота сети, Гц         | 50                        |
| 4  | КПД, %                   | 71.9                      |
| 5  | $\cos\phi$               | 0.73                      |
| 6  | Ток, А                   | 3,75/2,17                 |
| 7  | $I_p/I_n$                | 4                         |
| 8  | $M_p/M_n$                | 1.8                       |
| 9  | $M_{\max}/M_n$           | 1.9                       |
| 10 | Скорость, об/мин         | 750                       |
| 11 | Соединение               | ▲/Y                       |
| 12 | Режим работы             | S1                        |
| 13 | Способ охлаждения        | IC411                     |
| 14 | Смазка                   | Литол 24                  |
| 15 | Передний подшипник       | 6206                      |
| 16 | Задний подшипник         | 6205                      |
| 17 | Климатическое исполнение | Y2                        |
| 18 | Класс изоляции           | F                         |
| 19 | Степень защиты           | IP55                      |
| 20 | Монтажное исполнение     | Лапы + Фланец (2001/2081) |

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего менеджера

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_


должность
подпись
Ф.И.О.



|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |

|     |      |         |      |      |
|-----|------|---------|------|------|
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата |
|-----|------|---------|------|------|

## Габаритный чертеж

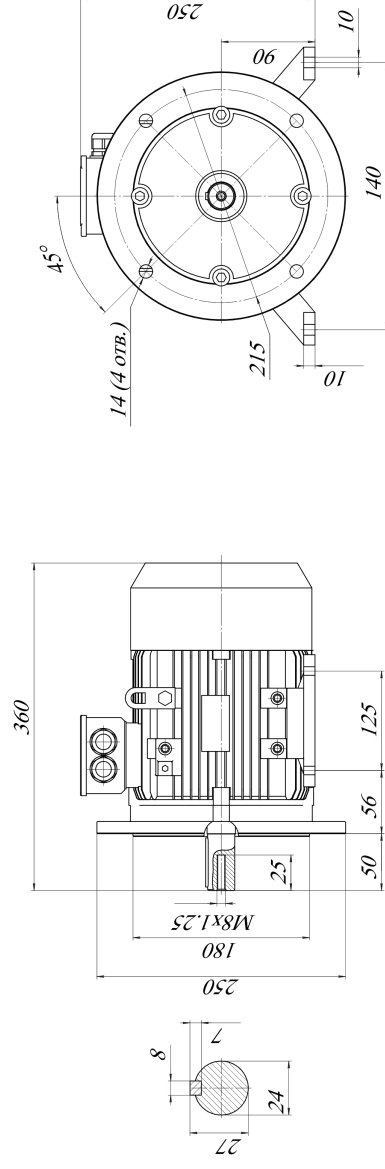


В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя. Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.

Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

**Согласовано:**

ДОЛЖНОСТЬ \_\_\_\_\_ ПОДПИСЬ \_\_\_\_\_

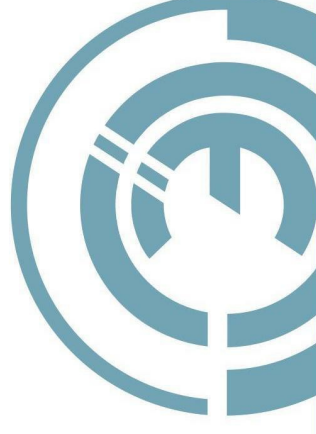

|       |     |         |          |         |          |
|-------|-----|---------|----------|---------|----------|
| № п/п | Имя | Фамилия | № докум. | Подпись | Инициалы |
| 2     |     |         |          |         |          |

|             |              |            |             |              |
|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| Ид. № подл. | Подп. у дома | Бам. Ид. № | Ид. № дјел. | Подп. у дома |
|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|